



## Bendrovė informuoja

2016 metais šildymo sezonas buvo šaltesnis lyginant su 2015 metais. 2015 m. 3,86 °C, 2016 m. 1,97 °C, tad namai vidutiniškai suvartojo daugiau šilumos 1 m<sup>2</sup> per metus.

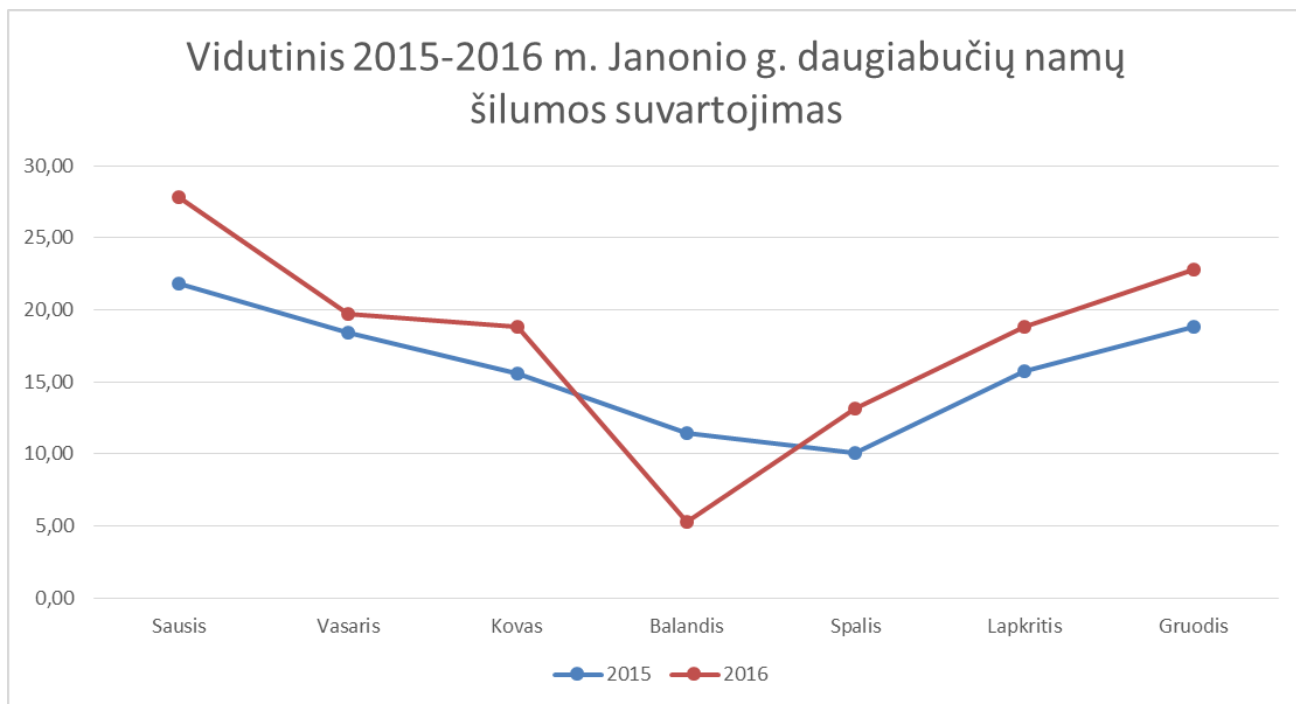


1 pav. Bendrovės vidutinis 2015 -2016 m. Janonio g. daugiabučių namų šilumos suvartojimas

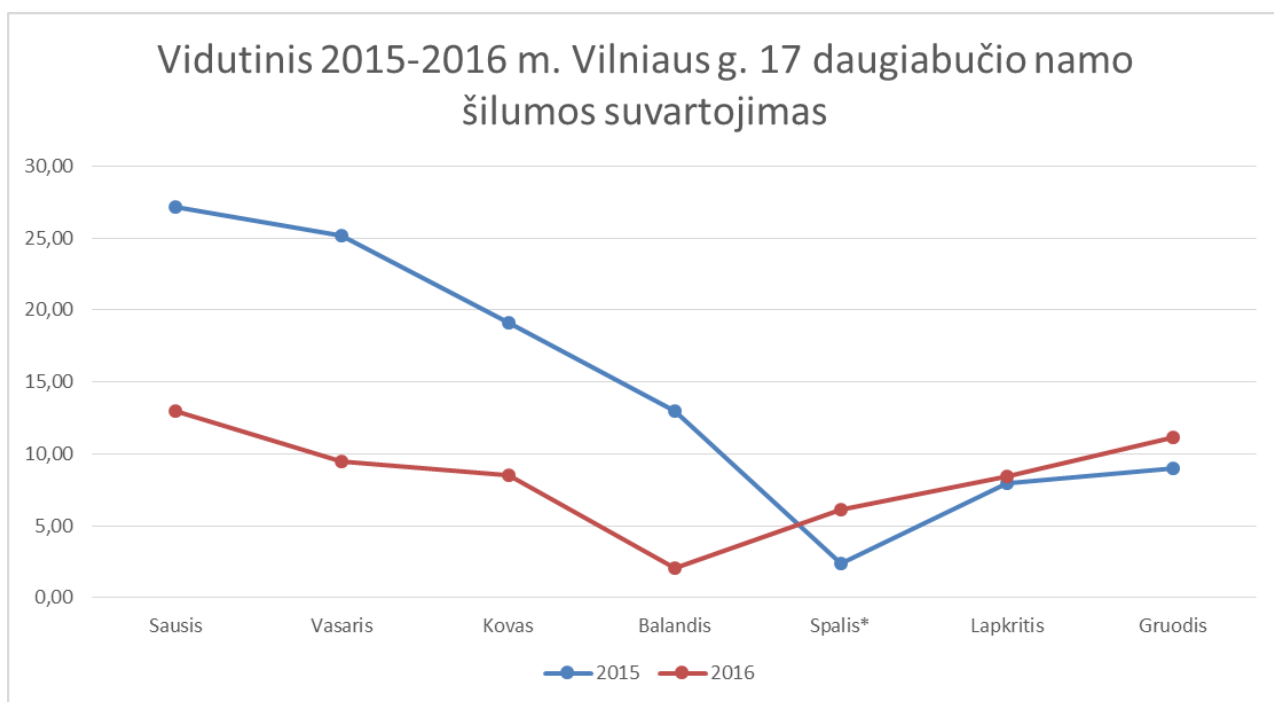

2 pav. Bendrovės vidutinis 2015 -2016 m. Vilniaus g. 17 daugiabučio namo šilumos suvartojimas


\*Pastaba. Daugiabutis namas renovuotas 2015 m. spalio mėnesį.

Vidutinė šilumos kaina Širvintose per 2016 m. lyginant su 2015 m. sumažėjo 3,20 proc.

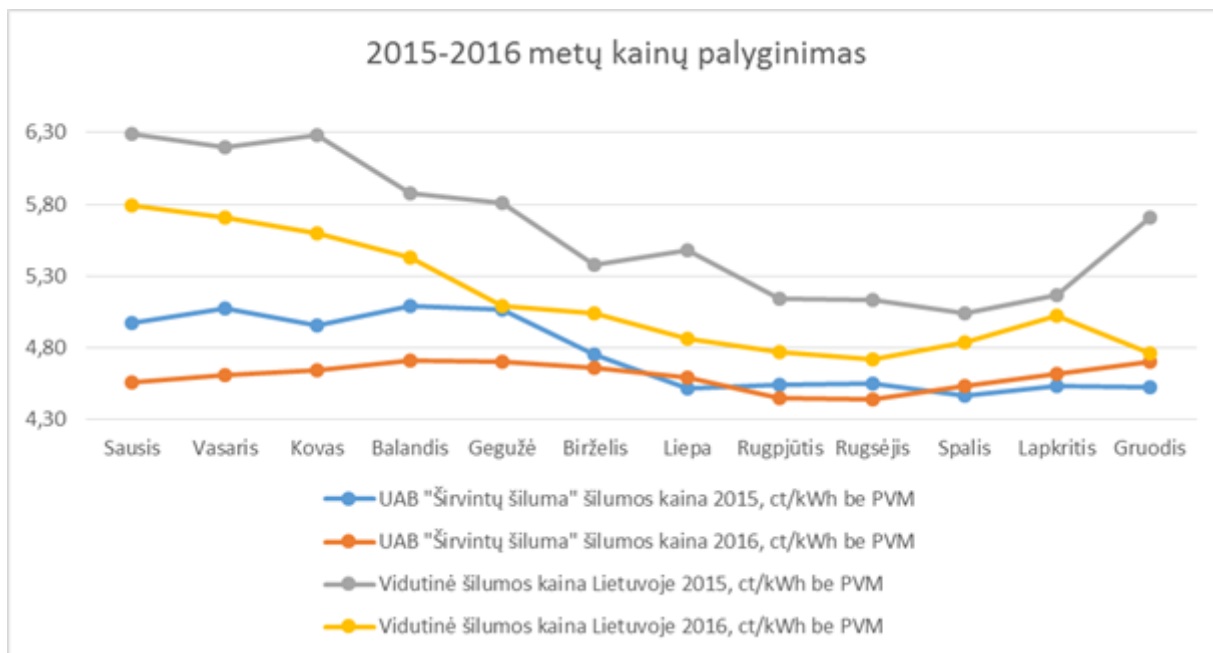


**3 pav. Bendrovės šilumos kainų kitimo dinamika 2015-2016 metais ir jų palyginimas su šalies vidutine kaina 2015- 2016 metais**

Įvertinus šaltesnę žiemą ir mažesnę vidutinę kainą Širvintose lyginant su 2015 metais gyventojai už 1 m<sup>2</sup> mokėjo atitinkamai:

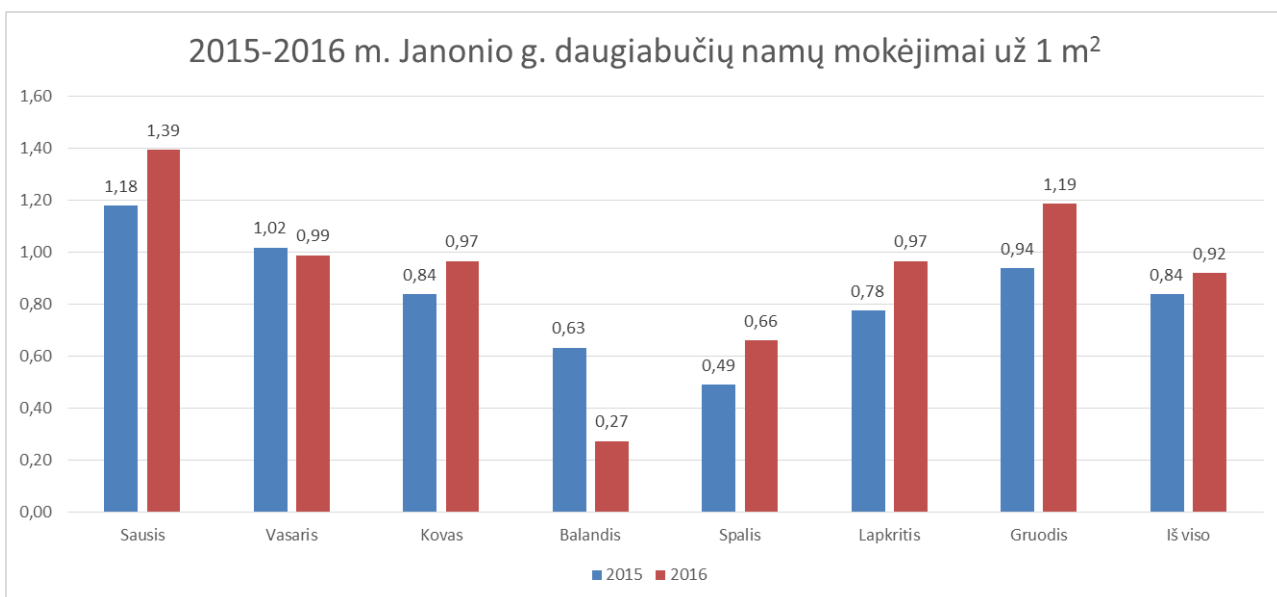

4 pav. Bendrovės 2015 -2016 m. Janonio g. daugiabučių namų mokėjimai už 1 m<sup>2</sup>

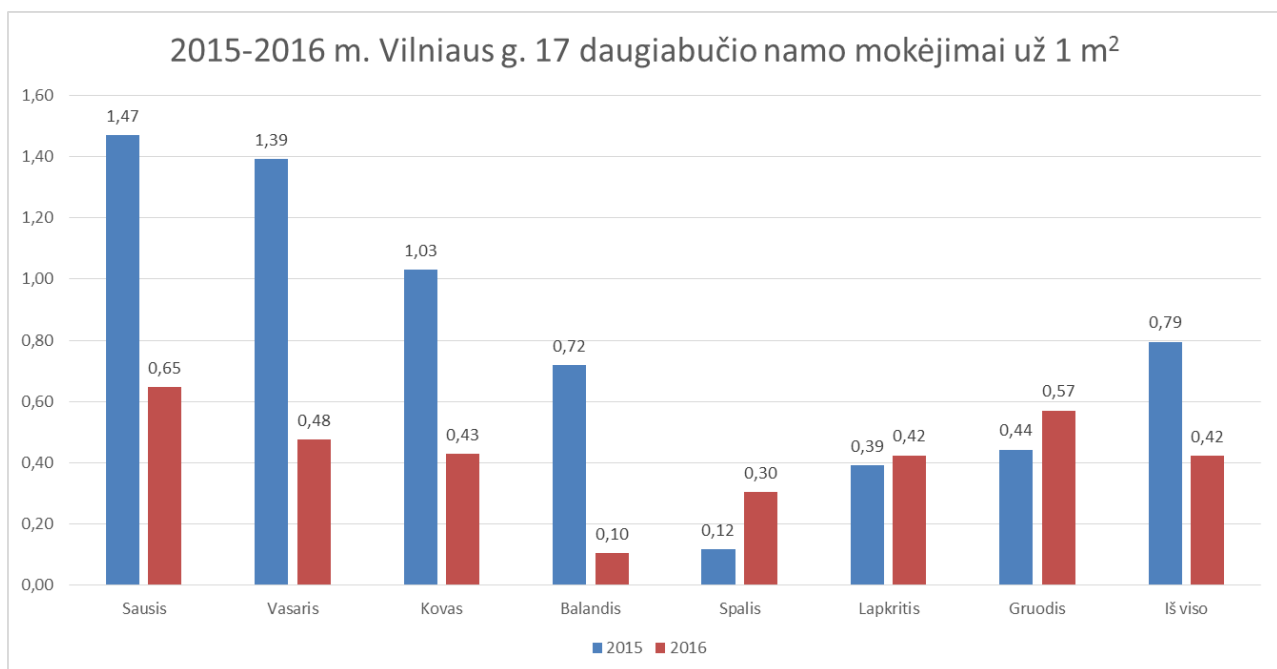

5 pav. Bendrovės 2015 -2016 m. Vilniaus g. 17 daugiabučio namo mokėjimai už 1 m<sup>2</sup>